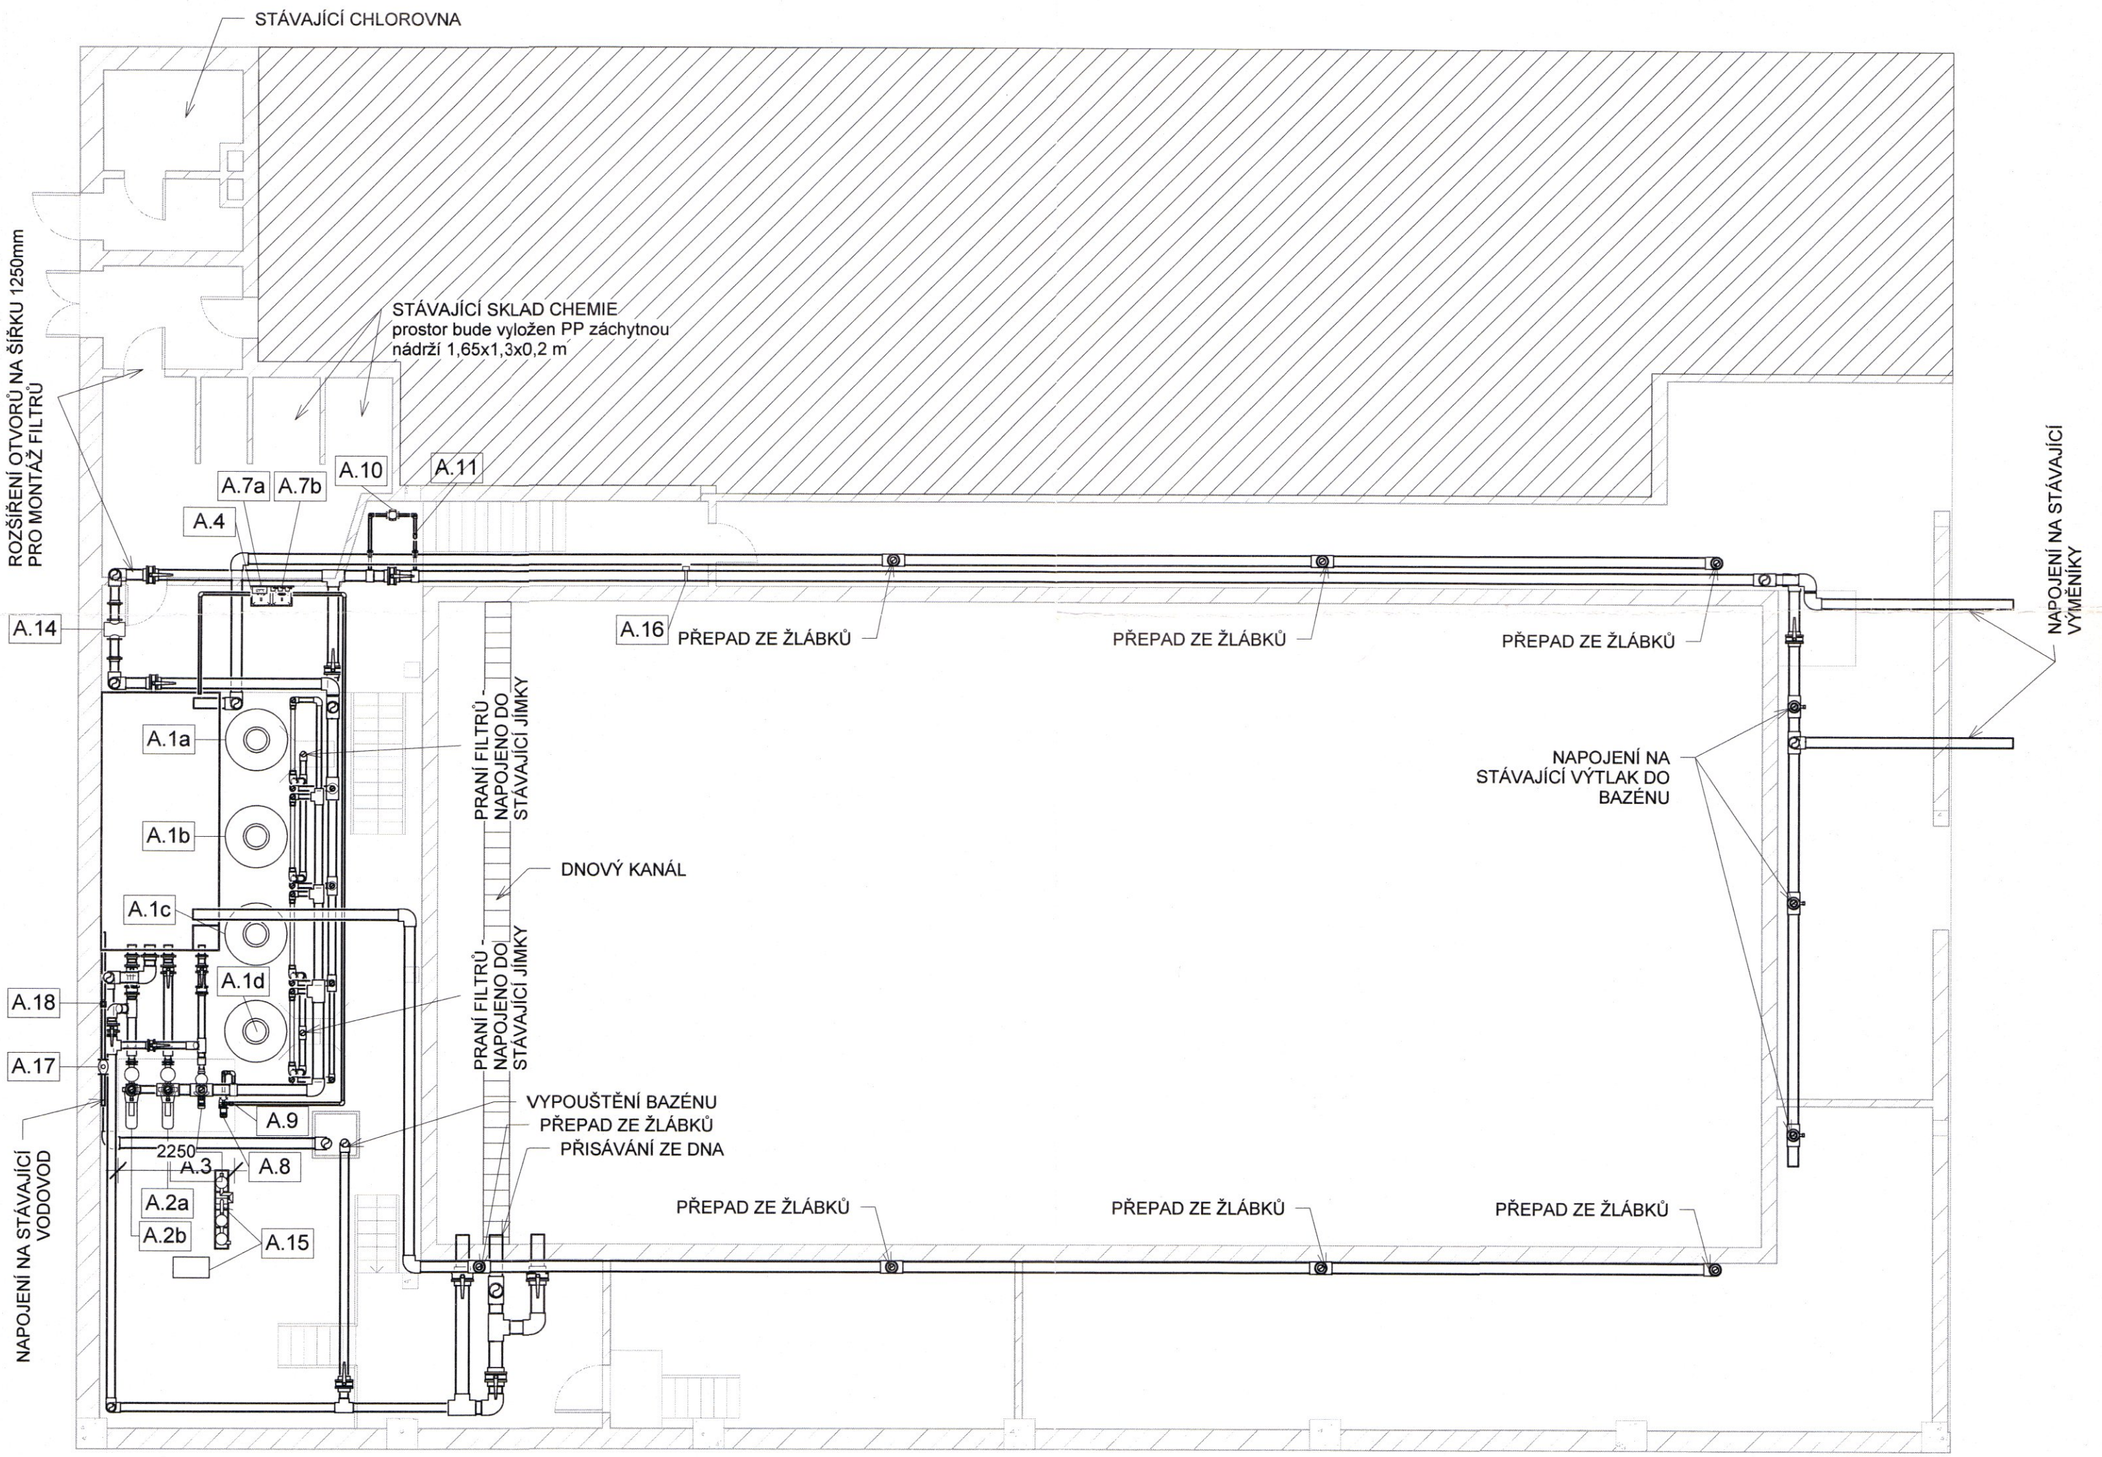

LEGENDA TECHNOLOGIE
PLAVECKÝ BAZÉN

POZ.	NÁZEV	KS	F(V)	Pi(kW)	CELKEM Pi(kW)	POZNÁMKA
A.1a-d	PÍSKOVÝ FILTR ø1200mm; filtrační vrstva 1,0m; praný vodou	4		–	–	Q=39,5 m^3/h; 35$m^3/h/m^2$
A.2a,b	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	2	400	5,5	11,0	Q=85m^3/h H=15m
A.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO PRANÍ FILTRU	1	400	2,3	2,3	Q=46m^3/h H=8m
A.4	AUTOMATICKÉ MĚŘÍCÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH + Cl + REDOX	1	230	0,1	0,1	
A.7a,b	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH, flok	1	230	0,2	0,2	
A.8	POSILOVÉ ČERPADLO MĚŘENÉ VODY	1	230	0,16	0,16	Q=6m^3/h H=8m
A.9	ELEKTROVENTIL MĚŘENÉ VODY	1	230	0,1	0,1	
A.10	POSILOVÉ ČERPADLO CHLORACE	1	400	0,4	0,4	Q_{max}=2,7m^3/h H_{max}=43m
A.11	ELEKTROVENTIL CHLORACE	1	230	0,1	0,1	
A.14	UV-lampa	1	400	3,0	3,0	Q_{max}=300m^3/h 60mJ/cm^2
A.15	GENERÁTOR O3 60g/h	1	400	2,53	2,53	
A.16	PRŮTOKOMĚR	1	230	0,1	0,1	
A.17	VODOMĚR NA DOPOUŠTĚNÉ VODĚ	1		–	–	
A.18	ELEKTROVENTIL NA DOPOUŠTĚNÉ VODĚ	1	230	0,1	0,1	
	CELKEM Pi(W)				20,09	

±0

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. T. Svoboda	F. Orsava	F. Orsava	

MÍSTO STAVBY: Havířov - Šumbark

STAVEBNÍK: SŠ A ZŠ, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ÚPRAVY KRATÉHO BAZÉNU - ÚPRAVNA VODY

PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

DISPOZICE STROJOVNY

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

FORMÁT	3xA4
DATUM	04/2014
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ZAK.ČÍSLO:	140596E

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	Č.VÝKRESU	DOD.
CHR	W	103	