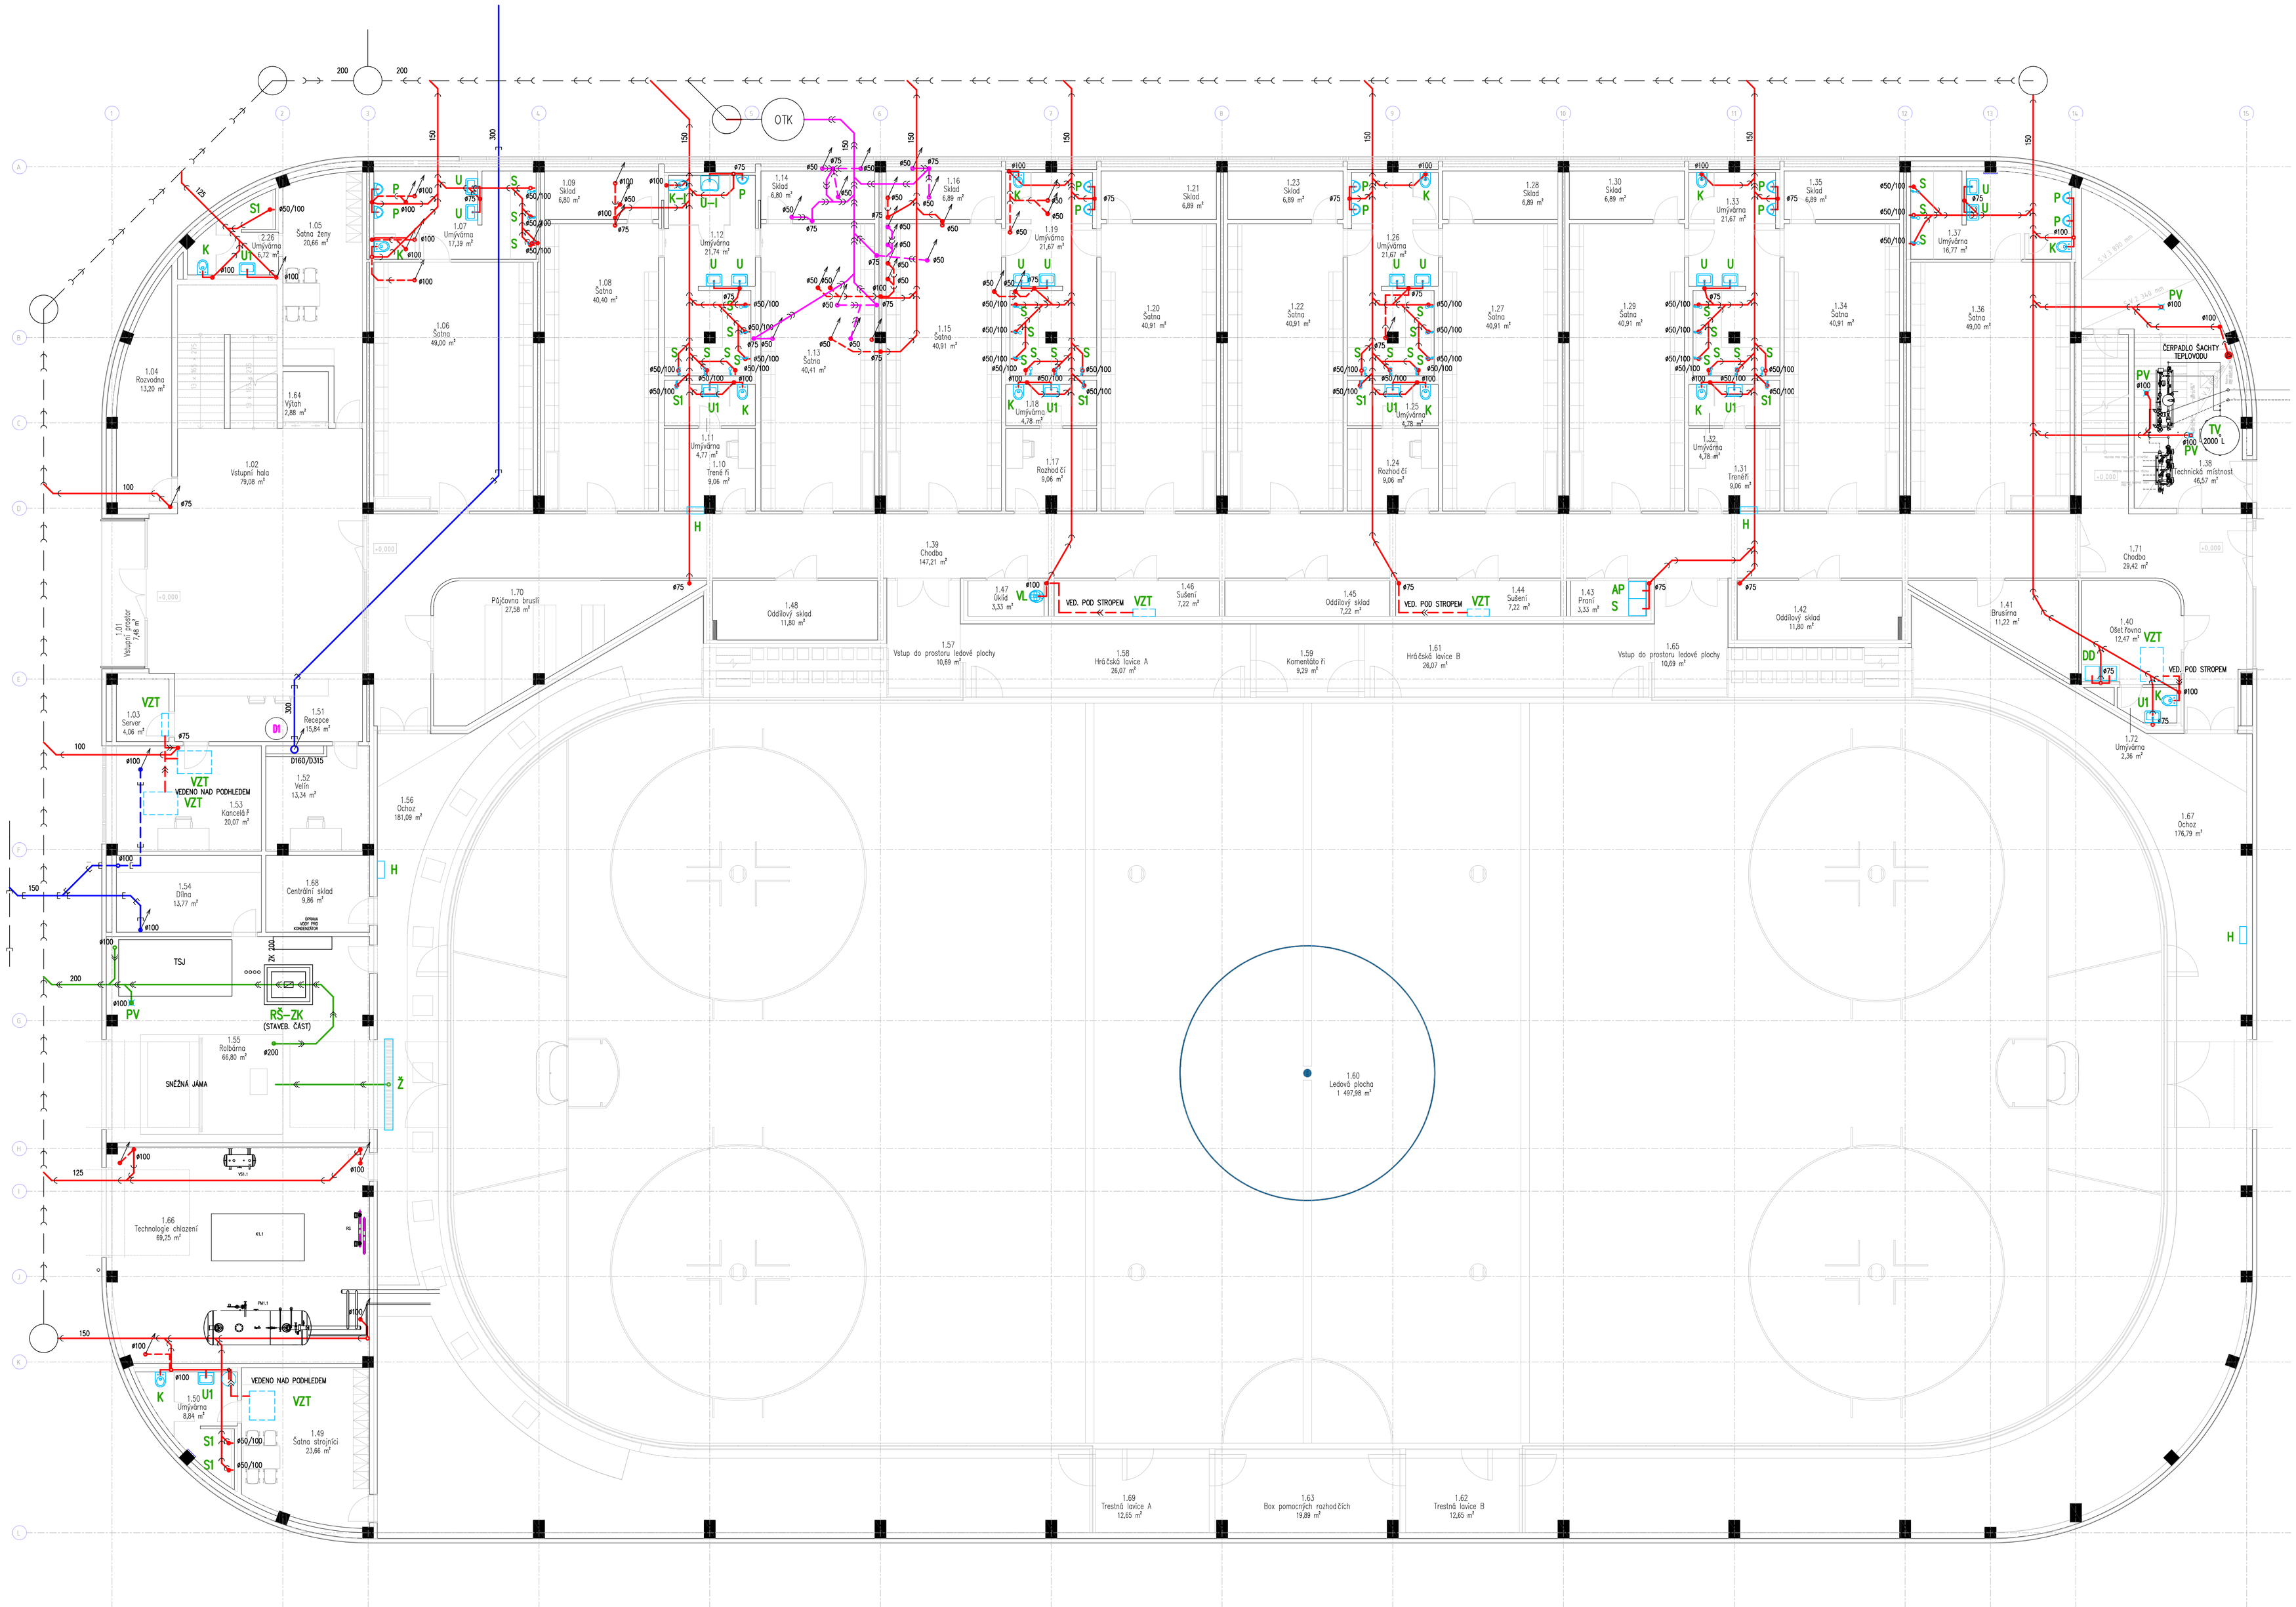

POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI K–CEMI OPATŘIT
PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI A ZATMELENÍM PROSTUPU DLE POŽADAVKŮ PBŘ
MANŽETY (PM) NA STOUP. POTRUBÍCH – POD STROPEM (1 KS)
MANŽETY (PM) NA PROSTUPECH POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM STĚNAMI – OBOUSTRANNĚ (2 KS)
(PP – DO DN 50 MOŽNO POUŽÍT PROTIPOŽ. PÁSKY)

VNITŘ. POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE A KANALIZACE KONDENZ. (ČISTÁ) TEPELNĚ IZOLOVAT
U TRAS VEDENÝCH PŘÍMO V HALE ZVÝŠIT TEPELNOU IZOLACI POTRUBÍ

STŘEŠNÍ VPUSTI – PROVEDENÍ VYHŘÍVANÉ

MIN. SPÁD TECHNOL. ČISTÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
MIN. SPÁD PŘÍPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

KONDENZÁTY Z VZT ZAŘÍZENÍ NAPOJIT DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PŘES SIFONY NEBO SIFONOVÉ SMYČKY

STOUPACÍ POTRUBÍ VYTAŽENÁ NAD STŘECHU ODVĚTRAT VENT. HLAVICEMI

PŘIPOJENÍ SPECIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ (GASTRO., VZT, CHLAZ. APOD.)
PROVEST DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH PD
(ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ NA SIFON. SMYČKY NA POTRUBÍ ODKANALIZUJÍCÍ PRVKY GASTRO)

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – HT SYSTÉM LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ (PLOCHA Z.S.) LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ (KONDENZÁT) PE SVAŘ. + IZOLACE 10 MM
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TUKOVÁ VNITŘNÍ – HT SYSTÉM LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VÝTLAČNÁ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ VNITŘNÍ – PE SVAŘOVANÉ+ IZOLACE S AL FOLÍÍ LEŽATÁ – PP SN10
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODTLAKOVÁ VNITŘNÍ – PE SVAŘOVANÉ+ IZOLACE S AL FOLÍÍ (DODÁVKA SPECIALIZOVANÉ FIRMY)
- KANALIZACE PODVĚŠENÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ, AREÁLOVÁ, DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE VENKOVNÍ, AREÁLOVÁ, SPLAŠKOVÁ

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M			Bpv	±0,000
	10		20		30						5,0	10,0m	15,0		297,50

AUTORIZACE	Ing. Jiří Žák – ČKAIT 1400348, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY		
AS PROJECT	AS PROJECT s.r.o. ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU		
	hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
	ING. JIŘÍ ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK	ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ING. JAROSLAV KOVÁŘ
AKCE :	TRÉNINKOVÁ HALA, TAJOVSKÉHO			
INVESTOR:	MĚSTO HAVÍŘOV SVORNOSTI 2, HAVÍŘOV – MĚSTO, 736 01 HAVÍŘOV 1	FORMÁT	10 x A4	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BLUDOVICE parc.č. st. 315/12, 315/11 MĚSTO HAVÍŘOV	DATUM	07/2025	
CHARAKTER STAVBY:	Novostavba	STUPEŇ DOK.	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	
DOKUMENTACE:	SO 01 ZIMNÍ STADION D.1.02.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Č. ZAKÁZKY	11/93/25	
		Č. ARCHIVNÍ	11/93/AS	
OBSAH:	ZI – KANALIZACE 1.NP	MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍS. VÝKRESU: D.1.02.01.04